

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لفلتر فاصل زيت
وقطع تبديل لعدد من ضواغط الهواء الحلزونية

(١) الشروط والمواصفات الفنية لفلتر فاصل زيت وقطع تبديل لعدد من ضواغط الهواء الحلزونية :

نوع وموديل الضاغط	ضاغط هواء حلزوني صيني	انجرسول راند موديل SSR MH.75	أطلس كويكو موديل GA55	انجرسول راند موديل M250	أطلس كويكو موديل GA200	ضاغط هواء حلزوني صيني سولانت موديل SLT-185VT
رقم الضاغط	15y13501001	SERIAL NO 82108	SERIAL NO A11-420000	SERIAL NO 2560170	SERIAL NO AIF131378	SERIAL NO AADF206940 07
عدد الفلاتر المطلوبة	٤	٢	٤	١	٤	٤
قياس فلتر فاصل زيت	طول الفلتر ٥٥سم قطر داخلي ٢٦سم قطر خارجي ٣٥سم قطر الفلنشة ٤٣سم	طول الفلتر ٣٠.٥سم قطر داخلي ١٥.٥سم قطر خارجي ٢٢سم قطر الفلنشة ٢٩سم	طول الفلتر ٣٥سم قطر داخلي ١٥.٥سم قطر خارجي ٢٢سم قطر الفلنشة ٣٠سم	طول الفلتر ٤٧سم قطر داخلي ٢٦سم قطر خارجي ٣٥سم قطر الفلنشة ٤٣سم	طول الفلتر ٥٦.٥سم قطر داخلي ٢٦.٥سم قطر خارجي ٣٤.٥سم قطر الفلنشة ٥٩.٥سم	طول الفلتر ٥٥سم قطر داخلي ٢٨سم قطر خارجي ٣٧سم قطر الفلنشة ٤٤سم

• قطع تبديل للضاغط انجرسول راند موديل M250 / SERIAL NO : 2560170 :

١. صمام الضغط الأدنى Minimum Pressure Valve

الرقم الفني / 85542025 .

٢. كتلة صمام حراري Element Thermostatic Valve

Model: 1-1/2ELCW16003-A-BVW1

/E00147595-2 /

الرقم الفني / 22125249


• قطع تبديل للضاغط الصيني DAVV-DAC250 / 15y13501001 :


١. كتلة صمام التحكم بالبوابة Intake Valve


/ RS-160N-ODE /

٢. مانعة كروم بشفتين

قياساتها 125×150×12

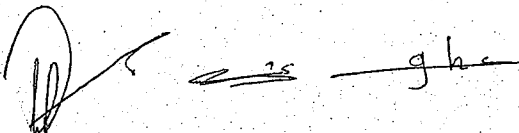



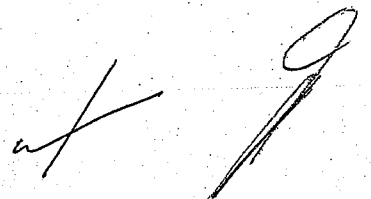

الشروط عامة:

١. يجب أن تكون القطع الموردة جديدة وغير مجددة.
٢. يجب أن تكون القطع الموردة أصلية مطابقة تماماً لتركيبها ضمن الضواغط المطلوبة.
٣. على العارض التعهد بتحقيق ساعات تشغيل لا تقل عن ٣٠٠٠ ساعة عمل لفلتر فاصل الزيت الواحد في ظروف العمل الحالية للضواغط.
٤. على العارض الاطلاع على موقع العمل وعلى الضواغط الموجودة في دائرة الشؤون الفنية بقسم الإنتاج.
٥. على العارض تقديم كافة الكتلوجات والنشرات الفنية للقطع المقدمة من قبله.
٦. على العارض أن يذكر في عرضه بلد المنشأ و الشركة الصانعة للقطع.
٧. على العارض التعهد بتبديل أي قطعة يثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة أو عدم إمكانية تركيبها أو استثمارها على الآلات أو وجود أي عيب صنع فيها وذلك خلال فترة الضمان.
٨. تسلم الكمية المطلوبة لدى قسم الإنتاج - دائرة الشؤون الفنية بمحضر استلام أولي.
٩. الضمان عام كامل تبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي.

مدة التنفيذ:

- مدة التنفيذ /٧٥/ خمس وسبعون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اعطاء المتعهد أمر المباشرة.

نوع الإعلان:

- نوع الإعلان عن طريق المناقصة.

اللاذقية ٢٠٢٣/١/٩

أعضاء اللجنة

م. غنوة اسماعيل القصير

زيان يونس سليمان

مهند داوود زكريا

حسين محي الدين سعيد

م. جوليا توفيق دملوج

م. غنوة غازي الحايك

مدير الإنتاج والشؤون الفنية

أ. منذر عبود

يصدق هذه المواصفات للمناقصة
رقم ٢٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣

السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ

محسن عبود

٢- جدول الكميات لقطع تبديل ضواغط الهواء الحلزونية:

عدد القطع المطلوبة	رقم الضاغط	اسم المادة
٤	15y13501001	فلتر فاصل زيت لضاغط هواء حلزوني صيني DAVV موديل DAC-250A
٢	SERIAL NO 82108	فلتر فاصل زيت لضاغط هواء حلزوني انجرسول راند موديل SSR MH.75
٤	SERIAL NO A11-420000	فلتر فاصل زيت لضاغط هواء حلزوني أطلس كوبكو موديل GA55
١	SERIAL NO 2560170	فلتر فاصل زيت لضاغط هواء حلزوني انجرسول راند موديل M250
٤	SERIAL NO AIFI31378	فلتر فاصل زيت لضاغط هواء حلزوني أطلس كوبكو موديل GA200
٤	SERIAL NO AADF20694007	فلتر فاصل زيت لضاغط هواء حلزوني صيني سولانت موديل SLT- 185 VT
١		صمام الضغط الأدنى للضاغط انجرسول راند M250
١	E00147595-2	كتلة صمام حراري للضاغط انجرسول راند M250
١	-	كتلة صمام التحكم بالبوابة للضاغط الصيني DAVV-DAC250
٢	-	مانعة كروم بشفتين

اللاذقية ٢٠٢٣/١/٩

أعضاء اللجنة

م. غنوة اسماعيل القصير

زيان يونس سليمان

مهند داؤود زكريا

حسين محي الدين سعيد

م. جوليا توفيق دملوج

م. غنوة غازي الحايك

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لقطع تبديلية لمحطة المولدات الكهربائية

(١) الشروط والمواصفات الفنية لقطع التبديل :

المواصفات	اسم المادة
NS 1000 A	محرك قاطع 1000A
NS1600 A	محرك قاطع 1600A
NW2500 A	محرك قاطع 2500A
DVR (Voltage Regulator) 125-249 V TS DVR Basic 50-60 HZ Serial No :PC NBB7067	كرت تحكم بالتهبيج للمولدة كاتريلر 1000 KVR
Serial NO :9X-9591	كرت تحكم بالسرعة للمولدة كاتريلر 1000 KVR
3508 B	محرك مولدة كاتريلر 1100 1500 RPM 50 HZ 1000 KVR

الشروط عامة:

١. يجب أن تكون القطع الموردة جديدة وغير مجددة.
٢. يجب أن تكون القطع الموردة أصلية مطابقة تماماً لتركيبها ضمن محطة المولدات المطلوبة.
٣. على المعارض الاطلاع على موقع العمل وعلى محطة المولدات الموجودة في دائرة الشؤون الفنية بقسم الإنتاج.
٤. على المعارض تقديم كافة الكتالوجات والنشرات الفنية للقطع المقدمة من قبله.
٥. على المعارض أن يذكر في عرضه بلد المنشأ و الشركة الصانعة للقطع.
٦. يجب أن تكون محركات القواطع مناسبة للقواطع المركبة ضمن محطة المولدات ضمن دائرة الشؤون الفنية.
٧. على المعارض التعهد بضمان تركيب مجمل كروت المولدة كاتريلر مع برمجتها على المولدة .
٨. على المعارض التعهد بتبديل أي قطعة يثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة أو عدم إمكانية تركيبها أو استثمارها على الآلات أو وجود أي عيب صنع فيها وذلك خلال فترة الضمان.
٩. تسلم الكمية المطلوبة لدى قسم الإنتاج - دائرة الشؤون الفنية بمحضر استلام أولي.
١٠. الضمان عام كامل تبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي.

مدة التنفيذ:

- مدة التنفيذ /٧٥/ خمس وسبعون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اعطاء المتعهد أمر المباشرة.

نوع الإعلان:

- نوع الإعلان عن طريق المناقصة.

اللائقية ٢٠٢٣/١/٩

أعضاء اللجنة

م. غنوة اسماعيل القصير

زيان يونس سليمان

مهند داؤود زكريا

حسين محي الدين سعيد

م. جوليا توفيق دملوج

م. غنوة غازي الحايك

مدير الانتاج والشؤون الفنية

أ. منذر عبود

تحت هذه المواصفات للمناقصة
رقم ٢٢ / ٢٣

السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ

محسن عبيدو

٢- جدول الكميات لقطع تبديل المولدات الكهربائية:

العدد	اسم المادة
١	محرك قاطع 1000A
١	محرك قاطع 1600A
١	محرك قاطع 2500A
١	كرت تحكم بالتهبيج للمولدة كاتريلر 1000 KVR
١	كرت تحكم بالسرعة للمولدة كاتريلر 1000 KVR
١	كرت تحكم بكمية الوقود للمولدة كاتريلر 1000 KVR

اللائقية ٢٠٢٣/١/٩

أعضاء اللجنة

م. غنوة اسماعيل القصير

زيان يونس سليمان

مهند داؤود زكريا

حسين محي الدين سعيد

م. جوليا توفيق دملوج

م. غنوة غازي الحايك

3

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لقطع تبديلية
لتجهيزات التكييف لصالات GD وصالة الجيتان وصالة الساسيب

=====

(١) الشروط والمواصفات الفنية لقطع التبديل :

- جرة غاز فريون R410 وزن /١١/ كغ.
- جرة غاز فريون R134a وزن /١١/ كغ.

المواصفات	اسم المادة
خاص بدارة تبريد استطاعة ٣٥ طن تبريد الغاز المستخدم R410 31 TR 125KW R410 -40/+10°C -40/+50°F	صمام نشر فريون
خاص بدارة تبريد استطاعة ٢٥ طن تبريد الغاز المستخدم R410 35 TR 110KW R410 -25/+10°C -15/+50°F	صمام نشر فريون
خاص بدارة تبريد استطاعة ٤٥ طن تبريد الغاز المستخدم R134a	صمام نشر فريون

- ضاغط تكييف استطاعة ١٤ طن تبريد:
يعمل على غاز فريون R22

PED LOW SIDE TS MIN=-35C° PS=20.0 BAR TS MAX= 50C°			PED CAT 2 /FG2				93957 -020 UV 7899 2			
			HIGH SIDE PS = 32.0 BAR							
OIL	RUN CAP	V~	PH	HZ	LRA	I-	I-	V(m3/h)	n	BOX
0Z L	No Capacitor	460	3	60	BLOCK	OPER	52.3	(min)	3500	IP
114		380-420		50	173.0	MAX	43.4		2900	54
3.37	MFD VOLT				156.0- 173.0		34.0			
3MA POE							34.0			

- ضاغط تكييف استطاعة ١٨ طن تبريد:

يعمل على غاز فريون R410

460 V 3~60 HZ 380-400 3~ 50 HZ

LR 215.0A MAX OPER 49A

PS 31.10 bar 48.70 bar

TS MAX 52.0°C 150.0°C

TS MIN -35.0°C -35.0°C

VOLUME 28.5 L 2.5 L

LUBRICANT : P.O.E 160SZ

MODEL NO : SH240A4ABE

SERIAL NO : JG1106660490

الشروط عامة:

١. يجب أن تكون القطع الموردة جديدة وغير مجددة.

٢. يجب أن تكون القطع الموردة أصلية مطابقة تماماً لتركيبها ضمن محطة التكييف المطلوبة.

٣. على المعارض الاطلاع على موقع العمل وعلى وحدات التكييف الموجودة في دائرة الشؤون الفنية بقسم الإنتاج.

٤. على المعارض تقديم كافة الكتالوجات والنشرات الفنية للقطع المقدمة من قبله.

٥. على المعارض أن يذكر في عرضه بلد المنشأ و الشركة الصانعة للقطع..

٦. على المعارض التعهد بتبديل أي قطعة يثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة أو عدم إمكانية تركيبها أو استثمارها على الآلات أو وجود

أي عيب صنع فيها وذلك خلال فترة الضمان.

٧. تسلم الكمية المطلوبة لدى قسم الإنتاج - دائرة الشؤون الفنية بمحضر استلام أولي.

٨. الضمان عام كامل تبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي.

مدة التنفيذ:

- مدة التنفيذ /٧٥/ خمس وسبعون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اعطاء المتعهد أمر المباشرة.

نوع الإعلان:

- نوع الإعلان عن طريق المناقصة.

اللائحة ٢٠٢٣/١/٩

أعضاء اللجنة

م. غنوة اسماعيل القصير

زيان يونس سليمان

مهند داؤود زكريا

حسين محي الدين سعيد

م. جوليا توفيق دملوج

م. غنوة غازي الحايك

مدير الانتاج والشؤون الفنية

أ. منذر عبود

تصديق هذه المواصفات للمناقصة
رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٣
السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ

محسن عبيدو

٢- جدول الكميات لقطع تبديل تجهيزات التكييف لصالات GD وصاله ساسيب:

العدد	اسم المادة
١	ضاغط تكييف استطاعة ١٨ طن تبريد
٢	ضاغط تكييف استطاعة ١٤ طن تبريد
١	صمام نشر فريون لدارة تبريد استطاعة ٣٥ طن تبريد الغاز المستخدم R410
١	صمام نشر فريون لدارة تبريد استطاعة ٢٥ طن تبريد الغاز المستخدم R410
١	صمام نشر فريون لدارة تبريد استطاعة ٤٥ طن تبريد الغاز المستخدم R134a
١٢	جرة غاز فريون R410 وزن /١١/ كغ
١٢	جرة غاز فريون R134a وزن /١١/ كغ

اللازقية ٢٠٢٣/١/٩

أعضاء اللجنة

م. غنوة اسماعيل القصير

زيان يونس سليمان

مهند داؤود زكريا

حسين محي الدين سعيد

م. جوليا توفيق دملوج

م. غنوة غازي الحايك

دفتر الشروط ومواصفات الفنية لقطع تبديلية
للمراجل البخارية

(١) الشروط ومواصفات الفنية لقطع تبديلية للمراجل البخارية :

- محرك سيرفو للتحكم بالهواء والوقود لمرجل بخار استطاعة ٦ طن بخار / سا

Servo Motor For Air Regulation

الرقم الفني / Serieo03 SQM 10.16102 /

- قالة حراق مع حامل كامل لحرار مرجل استطاعة ٦ طن بخار / سا

تدفق الحراق : / Min 80 Max 380 Kg/h

- مضخة وقود لحرار مرجل استطاعة ٦ طن بخار / سا

تدفق المرجل / Min 80 Max 380 Kg/h

الشروط عامة:

١. يجب أن تكون القطع الموردة جديدة وغير مجددة.
٢. يجب أن تكون القطع الموردة أصلية مطابقة تماماً لتركيبها ضمن محطة المراجل المطلوبة.
٣. على المعارض الاطلاع على موقع العمل وعلى محطة المراجل الموجودة في دائرة الشؤون الفنية بقسم الإنتاج.
٤. على المعارض تقديم كافة الكتالوجات والنشرات الفنية للقطع المقدمة من قبله.
٥. على المعارض أن يذكر في عرضه بلد المنشأ و الشركة الصانعة للقطع..
٦. على المعارض التعهد بتبديل أي قطعة يثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة أو عدم إمكانية تركيبها أو استثمارها على الآلات أو وجود أي عيب صنع فيها وذلك خلال فترة الضمان.
٧. تسلم الكمية المطلوبة لدى قسم الإنتاج - دائرة الشؤون الفنية بمحضر استلام أولي.
٨. الضمان عام كامل تبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي.

مدة التنفيذ:

- مدة التنفيذ /٧٥/ خمس وسبعون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اعطاء المتعهد أمر المباشرة.

نوع الإعلان:

- نوع الإعلان عن طريق المناقصة.

اللاذقية ٢٠٢٣/١/٩

أعضاء اللجنة

م. غنوة اسماعيل القصير

زيان يونس سليمان

مهند داؤود زكريا

حسين محي الدين سعيد

م. جوليا توفيق دملوج

م. غنوة غازي الحايك

مدير الانتاج والشؤون الفنية

أ. منذر عبود

تحقق هذه المواصفات للمناقصة

رقم ٤٣ / ٤٤

السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ

محسن عبيدو

٢- جدول الكميات لقطع تبديل للمراجل البخارية :

العدد	اسم المادة
١	مضخة مازوت لحراق مرجل استطاعة ٦ طن بخار/سا
١	محرك سيرفو لحراق مرجل استطاعة ٦ طن بخار/سا
٢	قالة مازوت مع حامل لحراق مرجل استطاعة ٦ طن بخار/سا

اللائقية ٢٠٢٣/١/٩

أعضاء اللجنة

حسين محي الدين سعيد

مهند داؤود زكريا

زيان يونس سليمان

م. غنوة اسماعيل القصير

م. غنوة غازي الحايك

م. جوليا توفيق بملوج