

دفتر شروط ومواصفات فنية لتقديم كنتاكتورات ومكثفات

المواصفات الفنية للكنتاكتورات

- كونتاكتور استطاعة 60KVAR عدد /٦٠
- كونتاكتور استطاعة 20KVAR عدد /١٥
- توتر عمل الكنتاكتورات $380 \pm 10\%$ V
- توتر تشغيل ملف الكنتاكتورات $220 V \pm 10\%$.
- يجب أن تكون الكنتاكتورات ذو تماس مبكر و مقاومة تفريغ سلسلية .


المواصفات الفنية للمكثفات

- مكثفات استطاعة 50 KVAR عدد /٦٠
- المكثفات ثلاثة الطور موصولة داخلياً بشكل مثلثي ومزودة بمقاومة تفريغ ذاتي مدمجة وتعمل على توتر $50HZ-380V \pm 10\%$.
- الضبابات في المكثفات يجب ألا تزيد عن $0.5W/KVAR$
- المكثفات مصنعة من الريزين الغير قابل للاشتعال .
- نسبة التسخوه للتيار والفولط أعلى ما يمكن.
- يجب ألا تقل درجة الحماية للمكثفات عن Ip20.
- درجة العازلية V 660

الشروط العامة:

- ١- أن يكون تاريخ الصنع للمكثفات كحد أقصى عام من تاريخ توريد المكثفات.
- ٢- يجب أن تكون المواد المقدمة جديدة وغير مجددة.
- ٣- يجب أن تكون الكونتاكتورات والمكثفات المقدمة أصلية مطابقة تماماً لتركيبها ضمن لوحات تعويض الاستطاعة الردية الموجودة في محطة المولدات الكهربائية.
- ٤- على العارض الاطلاع على محطة المولدات الكهربائية.
- ٥- على العارض أن يذكر بلد المنشأ و الشركة الصانعة للمواد المقدمة من قبله.
- ٦- يجب على المعهد تقديم كافة الوثائق والمخططات والتالوجات اللازمة للقطع المقدمة .
- ٧- تسلم المواد المطلوبة في مستودع القطع التبديلية بدائرة الشؤون الفنية - قسم الإنتاج والشئون الفنية - فرع المنطقة الساحلية بمحضر استلام أولي.
- ٨- الضمان عام كامل تبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي.

- لا تقبل العروض الجزئية.

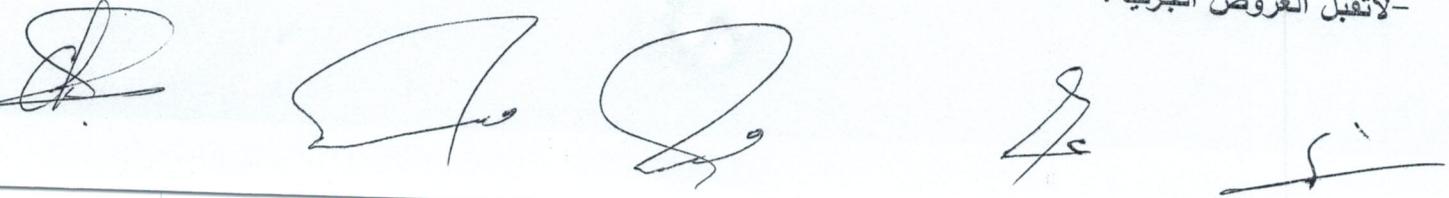

مدة التنفيذ:

٣٠ يوماً ثلاثة يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أمر المباشرة.

نوع الإعلان

الإعلان عن طريق المناقصة.

اللادقية ٢٨/٣/٢٠٢٣

أعضاء اللجنة

غنة اسماعيل قصیر

ميشيل سعيد نعمة

وائل جميل غانم

نمير سميح نزهة

محمد غياث حمامه

مدير الانتاج والشؤون الفنية

أ. مختار عبود

السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ

محسن عبيدو

جدول الكميات للكوントاكتورات والمكثفات

الكمية	البيان
٦٠	كونتاكتور استطاعة 60KVAR
١٥	كونتاكتور استطاعة 20KVAR
٦٠	مكثف 50KVAR

اللاذقية ٢٨/٣/٢٣

أعضاء اللجنة

غدوة اسماعيل قصیر

ميشيل سهيل نعمة

وائل جميل غانم

نمير سميح نزهة

محمد غياث حمامه